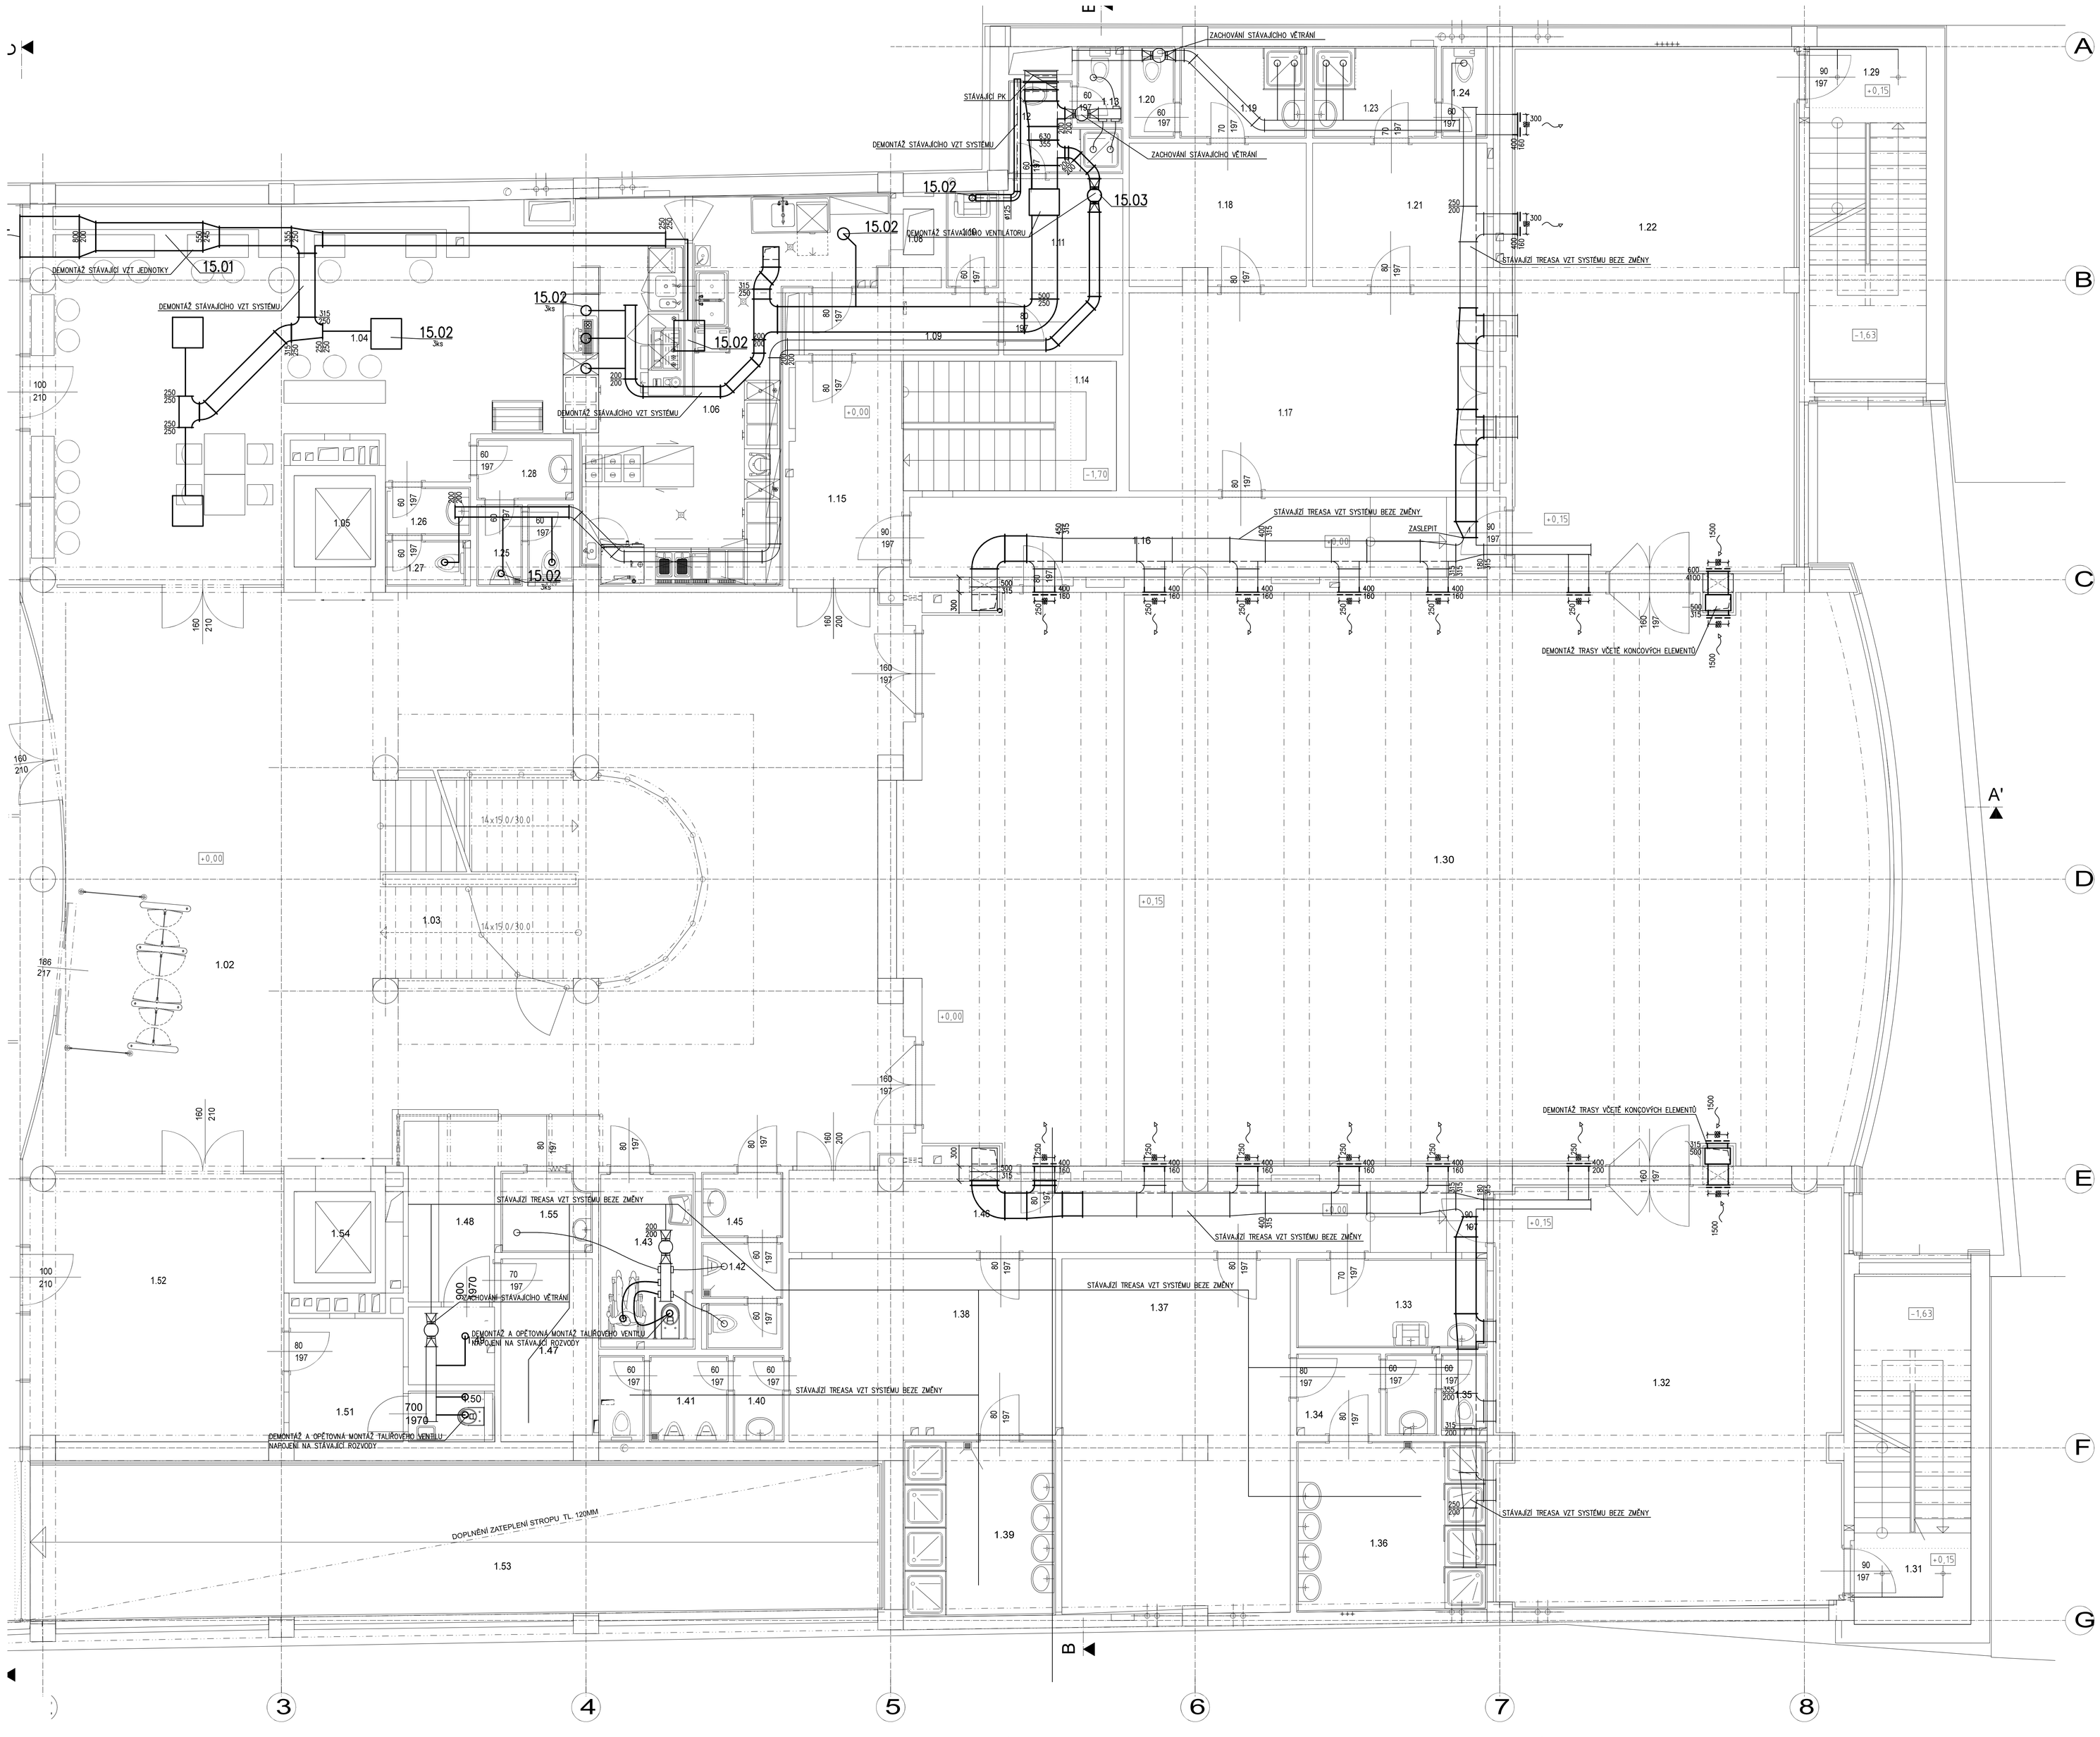

LEGENDA DEMONTÁŽÍ:

——— STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT

——— ROZSAH DEMONTÁŽÍ

POZN.:
PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPLŇKOVOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI.
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.
H. H. VZDUCHOVODU JE 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
S. H. VZDUCHOVODU JE UVAŽOVÁNA OD ČISTÉ PODLAHY.
TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU.
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACÍ tl. 25/40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU
PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICI.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K–CE PODHLEDŮ.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDŮ JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
NENÍ–LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY MÁSTITELNÉ KLM „EDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM.
„EDNOTKY BUDOU PO CELÉ DÉLCE RÁMU A POD NOŽIČKAMA PRUŽNĚ PODLOŽENY – RÝHOVANOU GUMOU
ROTAČNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU ZAVĚŠENY NA STROPE S PRUŽNÝM PODLOŽENÍM – RÝHOVANOU GUMOU
DOPOJENÍ NA STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ MIN. 500 MM OD HRANICE PO.
POKUD VZDÁLENOST MEZI PROSTUPY PŘES HRANICI PO PŘESAHNE 500 MM, BUDE POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO DO VZDÁLENOSTI 500 MM OD PROSTUPU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	OBJEKT: SO.01 - ASTORKA
	PROFESE: D.1.4.C – VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 60/2, 662 15 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-4
MÍSTO STAVBY: pozemek parc. č. 257, k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 09/2022
	FORMÁT: 15 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 811/7a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, tel.: +420 543 255 094, www.technikabudov.cz	VÝKRES: DEMONTÁŽE 1.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR ANDRYS	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-4/SO01/D.1.4.C.03
VYPRACOVAL: ING. ŠTĚPÁN JŮZA, JIŘÍ ELL	ČÍSLO VÝKRESU: 13
AUTORIZACE:	REVIZE: .