


LEGENDA SVÍTIDEL

- LED svítidlo přisazené, kulaté, interiérové, IP20, min. 13W
- LED svítidlo přisazené, kulaté, interiérové, IP20, min. 13W
- LED svítidlo nouzové, nástěnné, autonomnost min. 1hod.

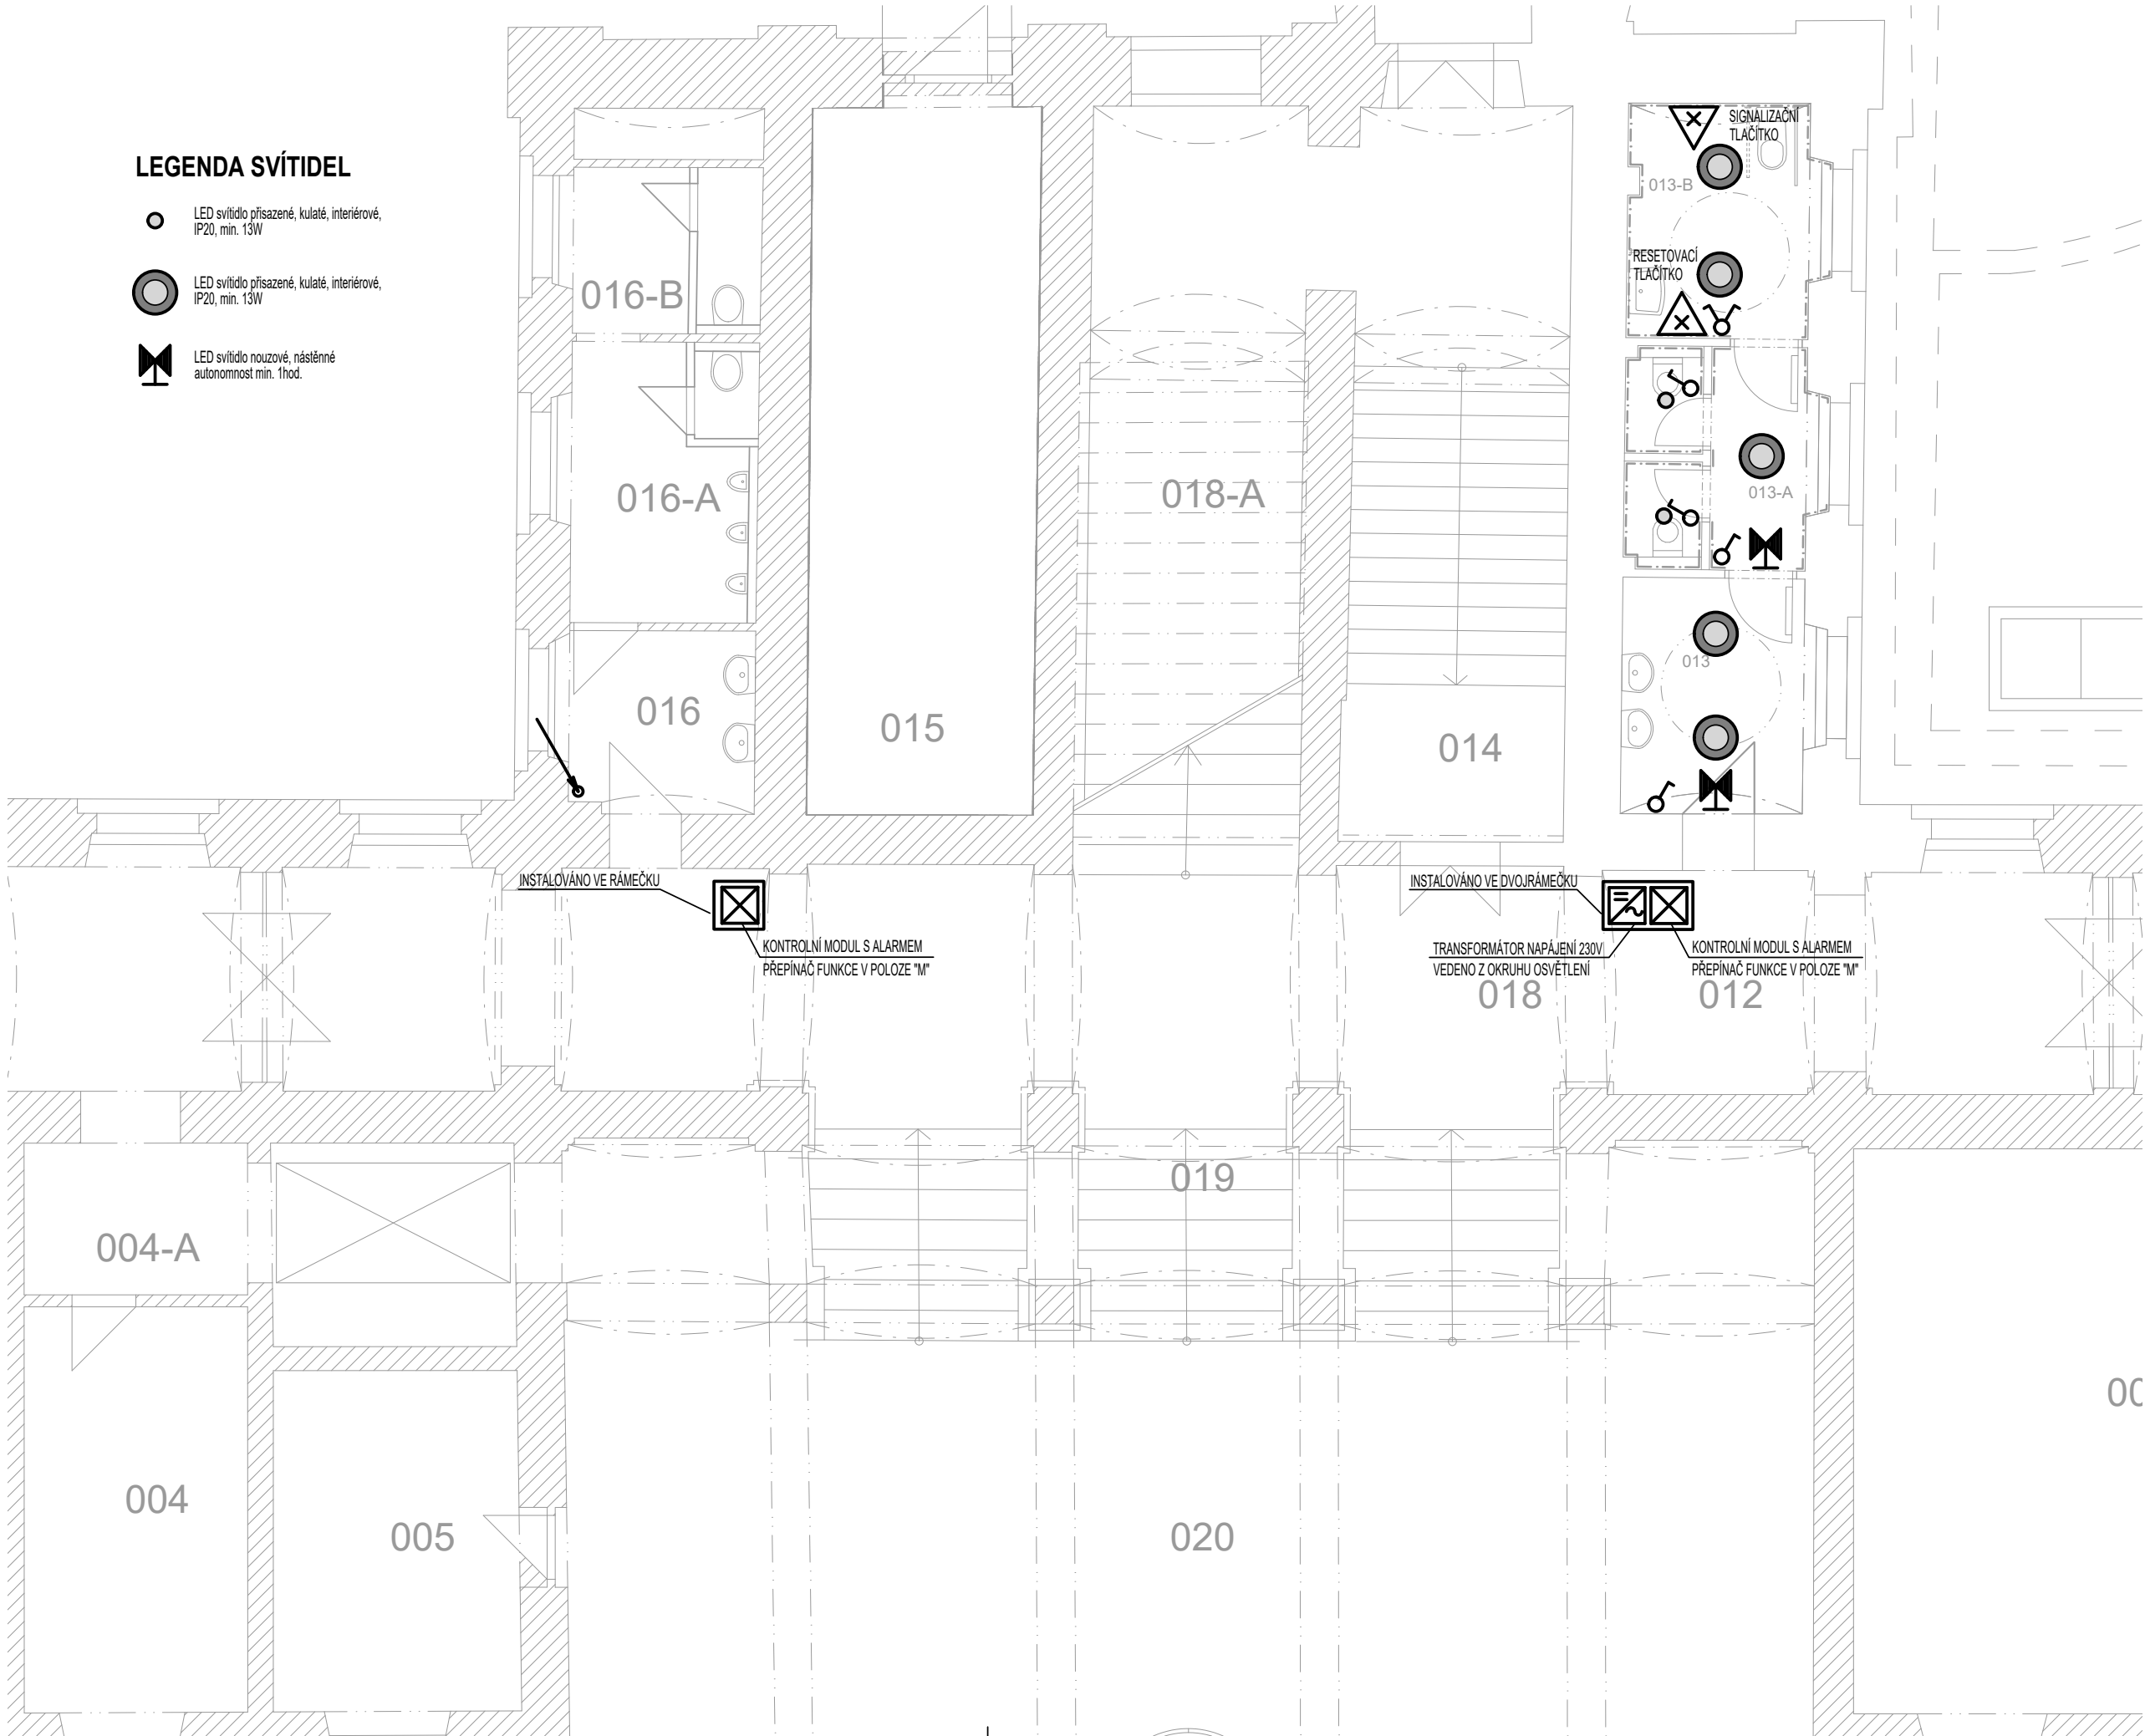

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb JAKO TAKOVÁ NENÍ URČENA A NEMĚLA BY BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY ANI PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAŽÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE


- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMU SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ Vlivy DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLoty, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- VNĚJŠÍ Vlivy SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů
- PÁSMa A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:
EV. Č. OTISKU AUT. RAŽÍTKA:					
VYPRACOVAL Bohumil Slezák	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Radek Tesař	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROJ.STAVBY	<div><div>Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz</div></div>	
KRAJ: Jihomoravský		OBEC: Brno		projekce@teva-km.cz	
INVESTOR: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno				tisk@teva-km.cz	
Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebami JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6 D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Elektroinstalace				FORMAT	
				DATUM	
				STUPEN	
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 1551/24	
Půdorys 1.NP				ARCHIVNI CISLO	
				C.VYKRESU	
				D.1.4.4_102	

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DŮLEŽITÝM MALETEN FIRM "TEVA a.s." ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO SLOŽOVÁNÍ JEHO OBSAHU TŘETÍM OSOBAM BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ZÁKONNÉHO AUTORA JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO