PŮDORYS 1.PP

1.PP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Míst.č.	Místnost
0,01	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
0,02	ROZVODNA ELEKTRO
0,03	STUDIO
0,04	STUDIO
0,05	STUDIO
0,06	SKLAD
0,07	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
0,08	SKLAD KNIH
0,09	RAMPA
0,10	GARÁŽ
0,11	SCHODIŠTĚ
	neobsazeno
0,13	DVŮR
	neobsazeno
0,15	SCHODIŠTĚ
0,16	n e o b s a z e n o
0,17	KOLÁRNA
0,18	PROVOZNÍ SKLAD
0,19	SKLAD
0,20	SCHODIŠTĚ
0,21	INSTALAČNÍ ŠACHTA
0,22	STROJOVNA VZT
0,23	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
0,24	TECHNICKÁ MÍSTNOST - UPS
0,25	CHODBA
0,26	SKLAD
0,27	ÚDRŽBA
0,28	SKLAD
0,29	PRÁDELNA
0,30	PŘEDSÍŇ WC
0,31	WC MUŽI
0,32	PŘEDSÍŇ WC
0,33	WC ŽENY
0,34	SKLAD
0,35	SKLAD
0,36	CHODBA

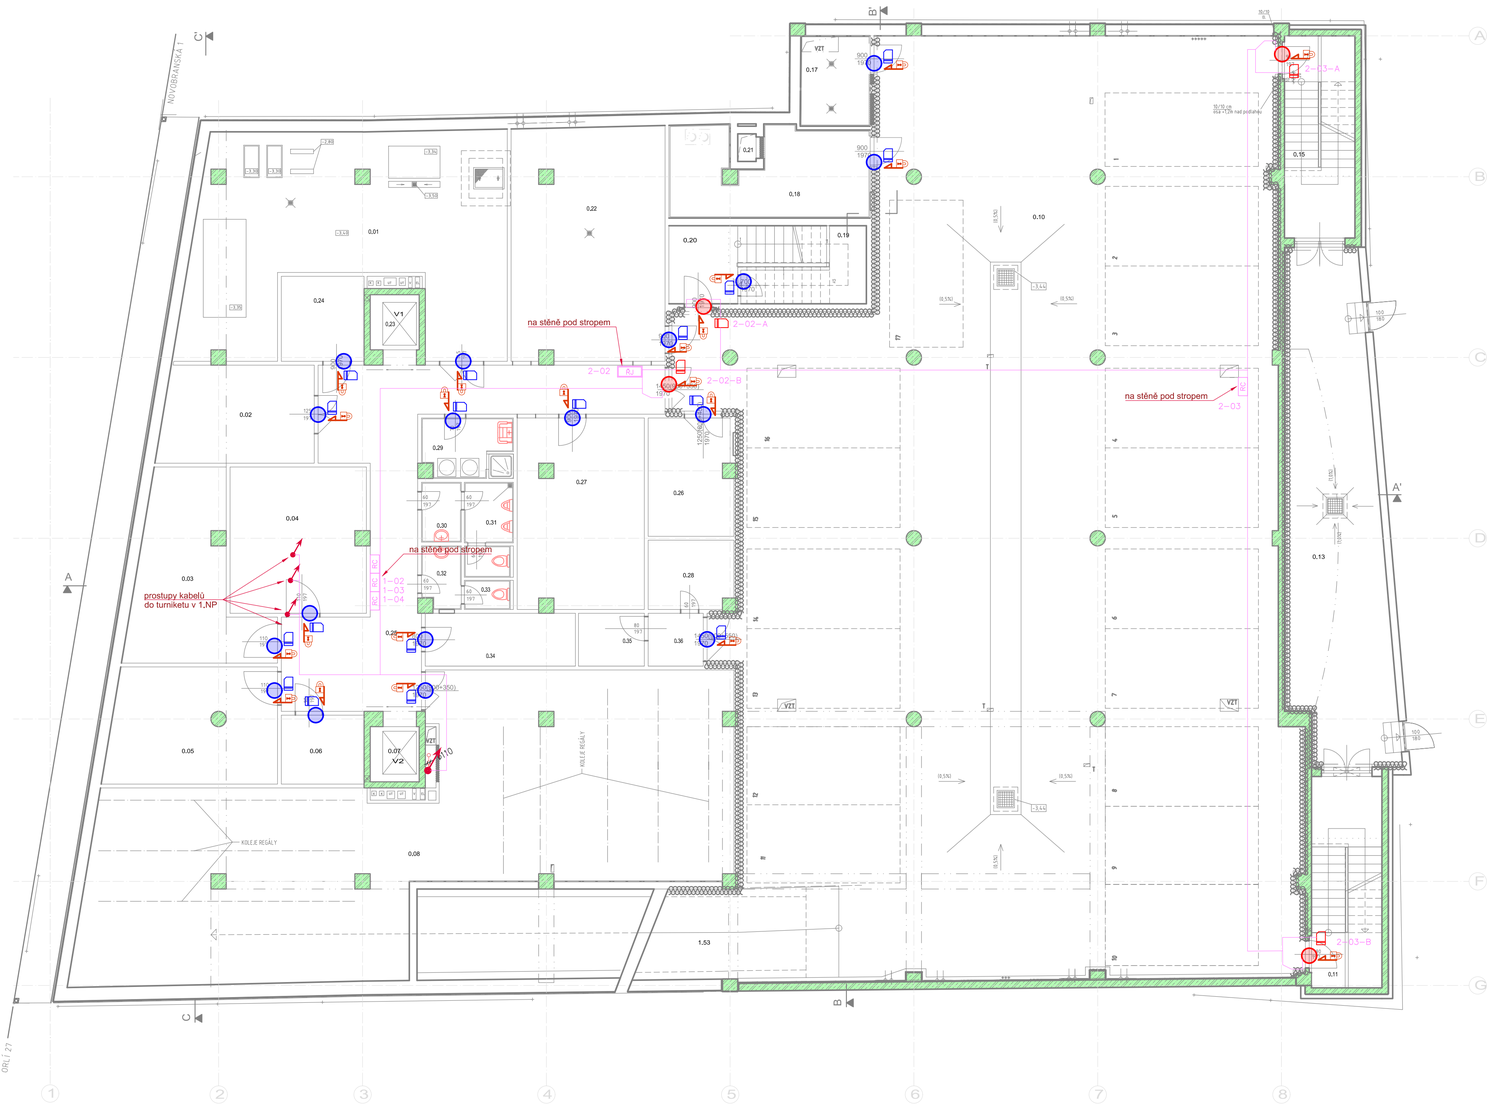

LEGENDA EKV:

- čtečka bezkontaktní
- elektromechanický dveřní zámek – samozamykací
- tlačítko
- RC dveřní modul – řídící člen
- RJ dveřní modul – řídící člen on-line

LEGENDA DVEŘÍ:

Šipka označuje směr ve kterém jsou dveře uzamčeny elektronickým zámkem EKV. V opačném směru jsou průchozí stiskem kliky.

čtečka EKV bezkontaktní

Typ 1 – dveře vybavené systémem EKV, řešení zámku – elektrický reverzní zámek (čtečka externí na stěně vedle dveří). Dveřní zámek je současně odblokováván z EPS. Ve směru úniku paniková klika funkční vždy.

Typ 2 – řešení zámku – elektrický přídržný elektromagnet (čtečka externí na stěně vedle dveří) u těchto dveří bude přes den elektromagnet vypnutý (dveře odemknuté), odblokovaný, a bude aktivován (dveře uzamknuté) pouze mimo pracovní dobu. Z bezpečnostních důvodůbude ve směru úniku u dveří vybavených elektromagnetem instalováno odchodové tlačítko a bezpečnostní únikové tlačítko. Dveřní zámek je současně odblokováván z EPS.

Typ 3 – dveře vybavené systémem EKV, řešení zámku – s elektronickým kováním (čtečka integrována do kování) Ve směru úniku paniková klika funkční vždy.

Typ 4 – dveře vybavené systémem EKV, řešení zámku – elektronická vložka (čtečka integrována do vložky)

Typ 5 – elektronický turniket vybavený čtečkami EKV. Ramena turniketu jsou současně odblokovávána z EPS, na povel signálu EPS turniket svěsí ramena a umožní volný průchod.

tlačítka odchodové – u dveří vybavených elektromagnetem umožní stiskem odchodového tlačítka odblokování přídržného elektromagnetu na krátký časový interval pro odchod dveřmi (při uzamčených dveřích). Po uplynutí časového intervalu budou dveře opět uzamčeny.

tlačítko únikové emergency – u dveří vybavených únikovým tlačítkem bude únikové tlačítko zajišťovat možnost odblokování dveřního zámku EKV ve směru úniku pro případ nenadálé situace. Tlačítko uvede dveřní zámek do trvale odblokovaného stavu odpojením napájení reverzního zámku.

LEGENDA TRASY:

— EKV — kabelóž EKV

- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou / ve stěně
- vedení v tr. stropem
- vedení v tr. v podlaze
- vedení na povrchu
- významná změna výšky rozvodů

Popis vedení kabelových tras je uveden na výkrese a v technické zprávě.

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

POPIS:
SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROVEST DLE DOKUMENTACE KONKRETNÍHO VÝROBCE, OD DODAVATELE BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ PŘIPOJIT NA ZEMNÍCÍ SBĚRNICI.
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT.
OVLÁDACÍ ČTEČKY BUDOU INSTALOVÁNY NA STĚNĚ 1200mm OD PODHLADY.
DVEŘNÍ ZÁMKY EKV JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY EKV.
MODULY EXPANDER A DVEŘNÍ MODUL BUDOU INSTALOVÁNY NA STĚNĚ UVNITŘ PODHLEDU, MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP PRO SERVIS.

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA SE ŘÍDÍ DOKUMENTACÍ PBŘ.
DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE
POZICE PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI.

Adresa prvků na lince:
1–07–2
- pořadí prvku na daném linkovém modulu
- pořadí linkového modulu na lince
- pořadí linky

POPIS VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:
TRASY BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE V PODLAZE A DÁLE SKRYTĚ VE STĚNÁCH A STROPECH.
V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH (SERVEROVNA APOD.) BUDOU KABELY VEDENY POVRCHOVĚ NA PŘÍCHYTKÁCH A V KABELOVÝCH ŽLABECH.

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 01 - ASTORKA
		PROFESE:	D.1.4.h1 SLABOPROUD
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 09/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 8 × A4	
		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP EKV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-4/D14h1/01	ČÍSLO VÝKRESU: 10 / REVIZE: .
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		